

建築設備定期検査報告書（別紙）

検査実施日 平成 27 年 10 月 5 日

名称 バームハイツ西葛西


今回の建築設備定期検査結果を御報告申し上げます。

【非常用の照明装置】

- ・非常照明（内蔵型）白熱灯 1 台、蓄電池の劣化に依る不点灯。

（1 階バームルーム×1 台）

蓄電池型式 : 松下 FK796C 3.6V 3000mAh

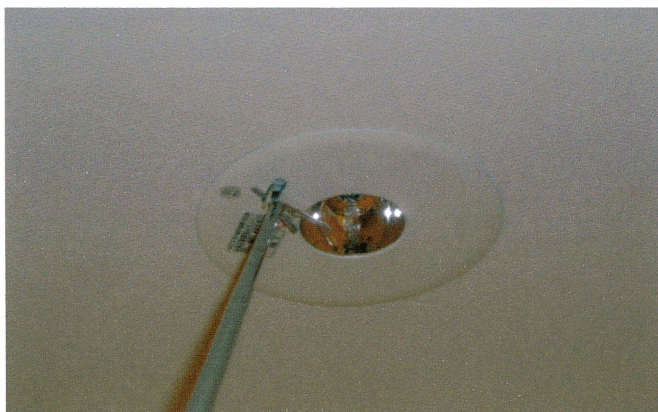

- ・非常照明（内蔵型）蛍光灯 1 台、蓄電池の劣化に依る不点灯。

（屋内階段 13 階×1 台）

器具型式 : 松下 FF21029N

蓄電池型式 : 松下 FK344 6V 2000mAh

※器具自体の経年劣化もある為に、器具の交換が望ましい。



※点検紐切れ 蛍光灯 7 台

（1 階、1～2 階踊場、3～4 階踊場、4～5 階踊場、

6～7 階踊場、7～8 階踊場、10～11 階踊場、11～12 階踊場）